

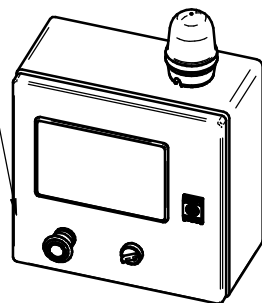
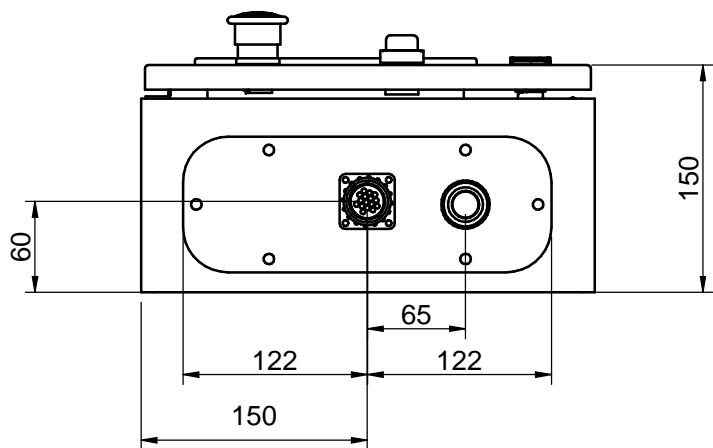
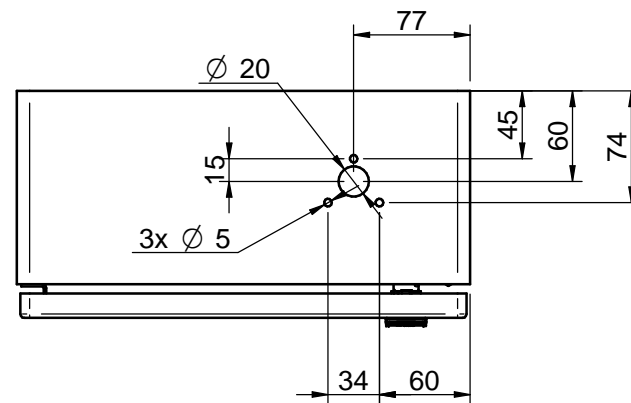



Modificar bisagra
de serie de NSYCRN33150

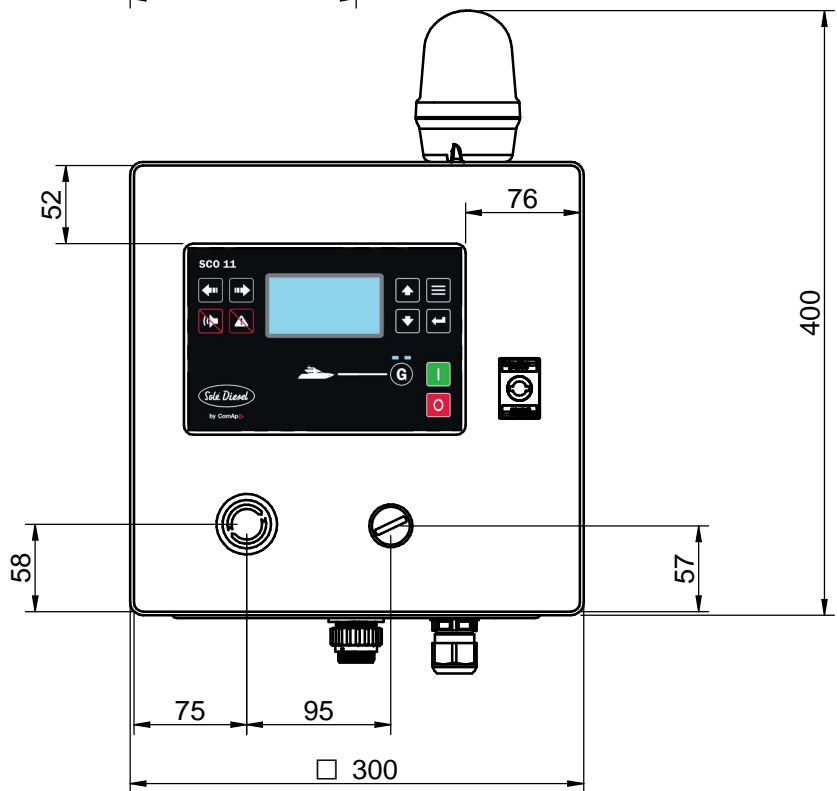

CAJA 60900208.1

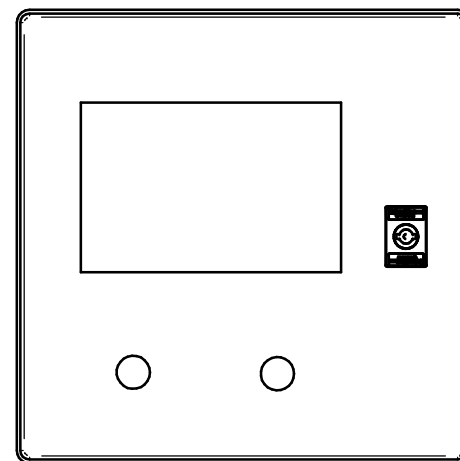


Medidas Nominales (mm)		100	KIT ARMARIO IP65 SCO 11 TORRETA				
		30	KIT ARMARIO IP65 SCO 11 WARN. LIGHT/HORN				
		6	MATERIAL	ACABADO	TRATAMIENTO	PRESENTACION	ESCALA
		0	DIBUJADO	VERIFICADO	GRADO PRECISION	FECHA CREACION	ULTIMA REVISION
Grado de Precisión DIN-7168		Fino	VICTORG	RUBEN D.	MEDIO	26/09/2022	/.
		Medio			SOLÉ, S.A.		62900255
		Bastio					

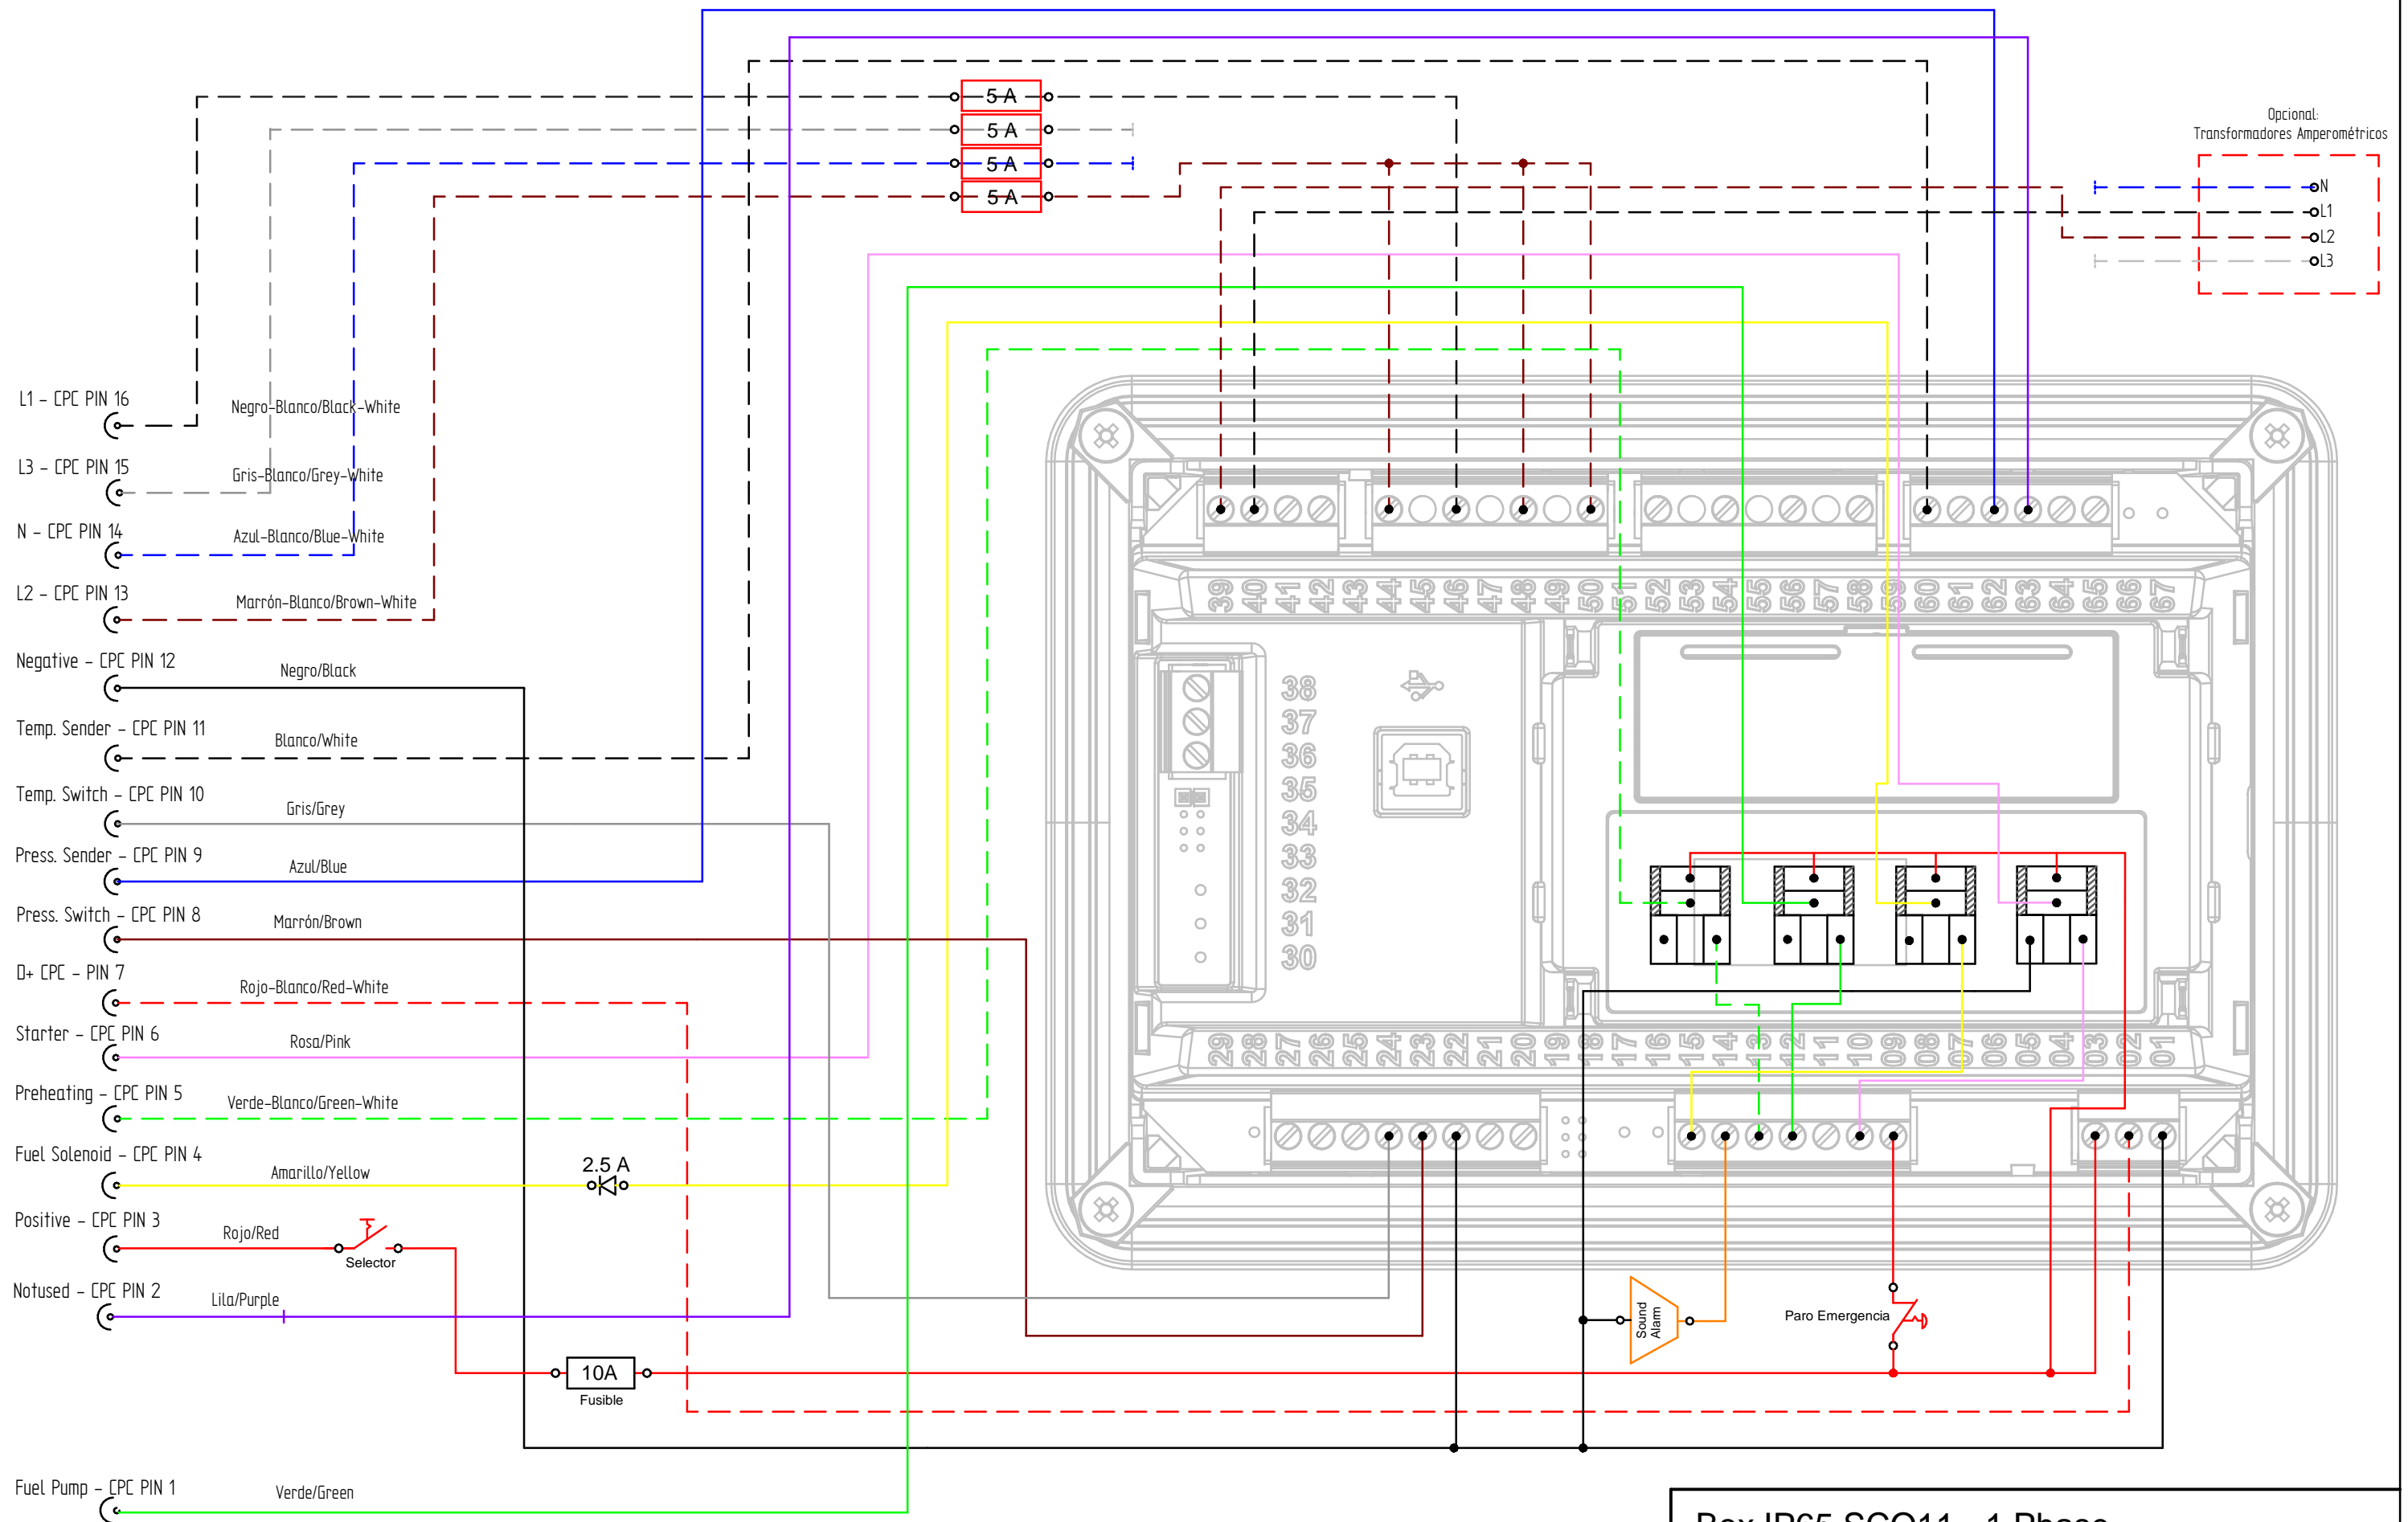


Revisión A

1. Se ha cambiado el cable amarillo de la BO2 a la BO6
2. Se ha conectado el cable lila que estaba desconectado, a la T63 (BI4) (Paro de emergencia)
3. Se ha cambiado los cables azules de tensión y corriente por los marrones (Bi-Fase)

Box IP65 SCO11 - 1 Phase


DIBUJADO	VERIFICADO	FECHA CREACIÓN	ÚLTIMA REVISIÓN	PÁGINA
MARC G.	RUBEN D.	31/05/2022	15/09/2022	
 SOLÉ, S.A.		-	A	1 de 2

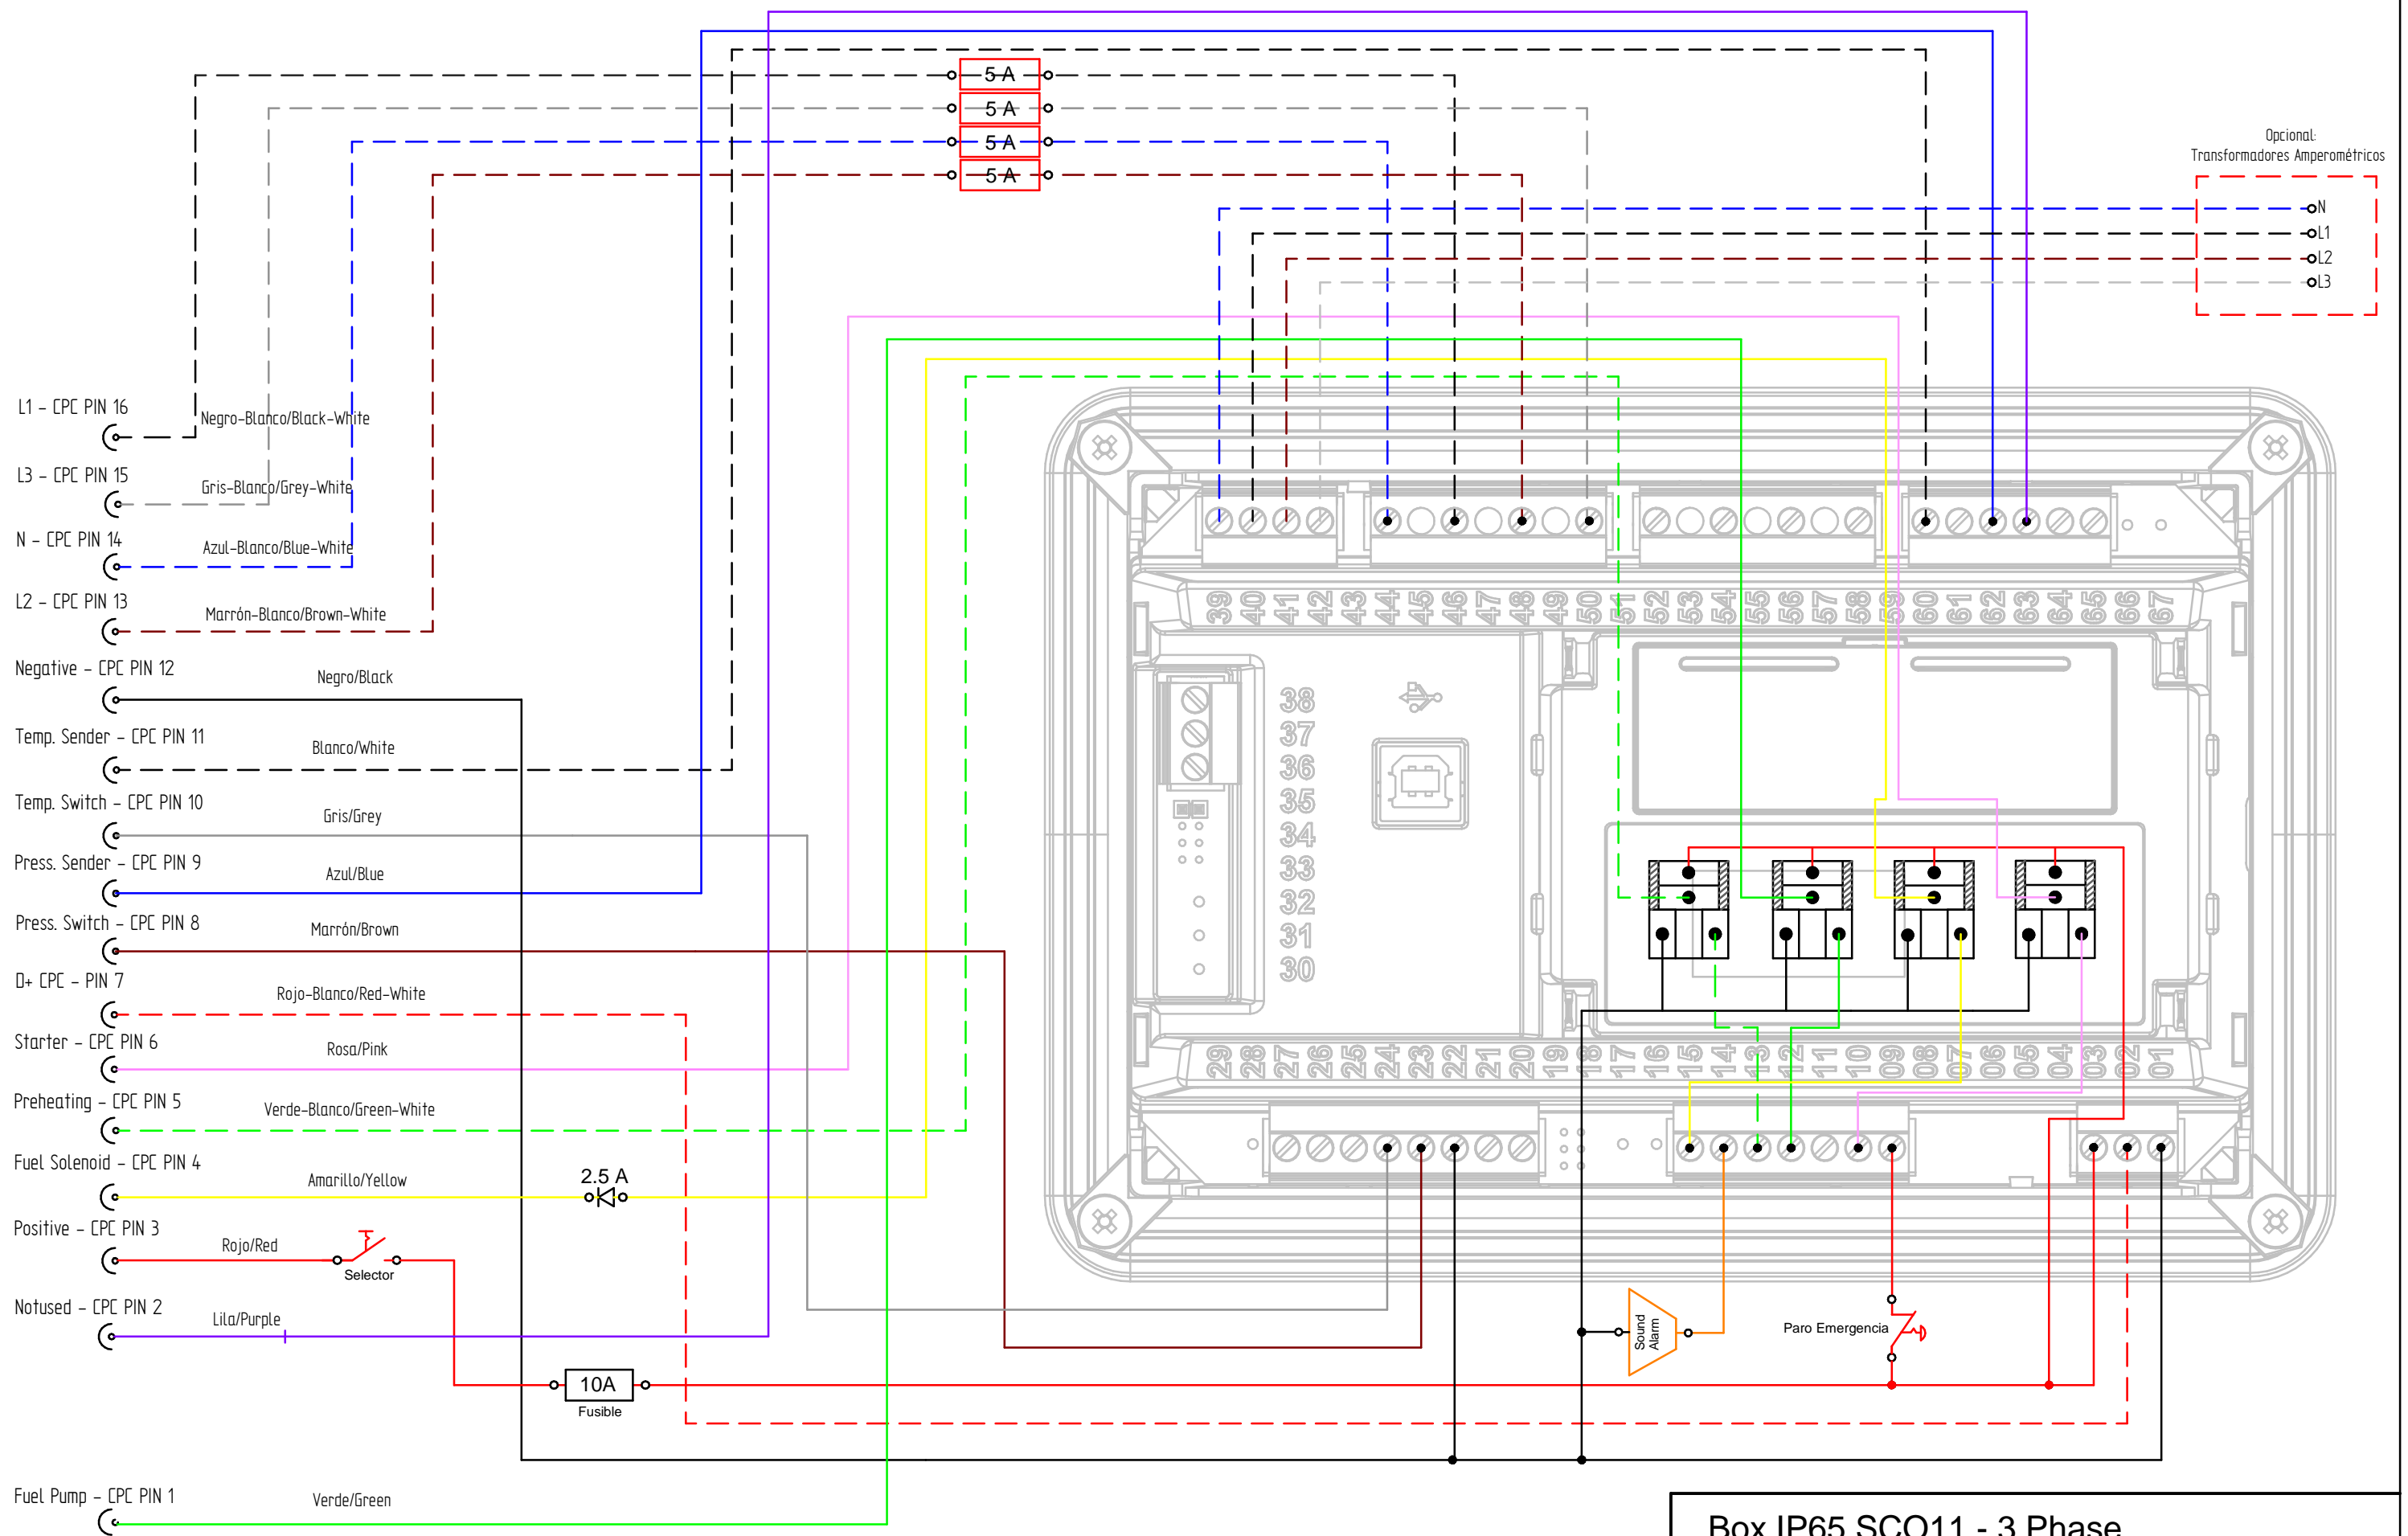

Revisión A

1. Se ha cambiado el cable amarillo de la BO2 a la BO6
2. Se ha conectado el cable lila que estaba desconectado, a la T63 (BI4) (Paro de emergencia)

Box IP65 SCO11 - 3 Phase

DIBUJADO	VERIFICADO	FECHA CREACIÓN	ÚLTIMA REVISIÓN	PÁGINA
MARC G.	RUBEN D.	31/05/2022	15/09/2022	1
 SOLE, S.A.			-	A